配置図

設備距離	
第一種設備距離（L1）	27m
第二種設備距離（L2）	18m
火気厳禁距離　（FP）	8m

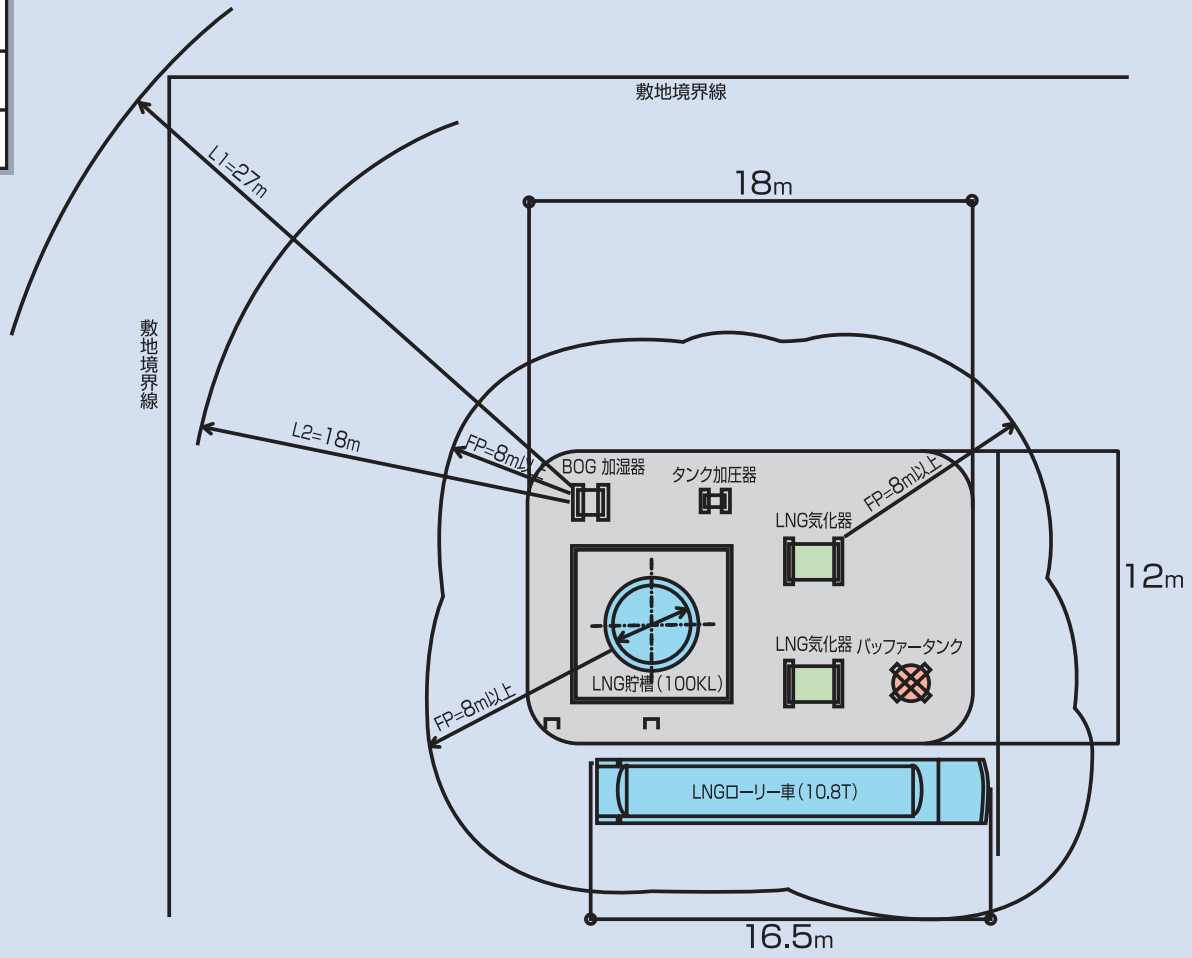

株式会社 エル･エヌ･ジー中部